



**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ «ЦИЛИТЛИНСКИЙ» ГУМБЕТОВСКОГО РАЙОНА**

368939 , Республика Дагестан , Гумбетовский район , с.Цилитль тел.) 8928-979-21-79

25.06.2014г.

с.Цилитль

РЕШЕНИЕ №04

**Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский»**

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении», Федерального закона от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский», Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский»

РЕШИЛО:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Пайзулаева Г.Г.

**Председатель Собрания депутатов
СП «сельсовет «Цилитлинский»**



А.И.Давудгаджиев

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский» Гумбетовского района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский»; Водный кодекс Российской Федерации.

1. Общие положения

Схема водоснабжения сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский» - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории поселения.

2. Основные цели и задачи водоснабжения и водоотведения:

повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский» водой нормативного качества, в достаточном количестве;

обеспечение жителей сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский» при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого значения.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения.

3.1 Сельское поселение «сельсовет «Цилитлинский» входит в состав Гумбетовского района Республики Дагестан. Согласно Уставу сельское поселение состоит из двух населенных пунктов: Цилитль, Цияб-Цилитли.

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж- 1), зона автомобильного транспорта (ТР-1); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Площадь поселения на 01.01.2014 год - 56 га.

Административным центром является сел. Цилитль

Численность населения сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский» на 01.01.2014 г.- 1570 чел. Общая площадь жилищного фонда – 11575 кв.м.

3.2 Климат

Климат в поселении умеренно континентальный. Среднегодовое количество осадков- 550мм. Максимум осадков приходится на лето (38%), немного меньше на осень(27%). Средняя температура января -15 градусов ниже нуля. Зима умеренно мягкая, снежная, преобладает ясная морозная погода. Снежный покров устанавливается в середине ноября и удерживается в среднем 130-150 дней. Весна продолжительная, прохладная. Лето умеренно теплое (средняя температура июля + 16, =17 градусов) непродолжительное; иногда отмечается жаркая сухая погода. Максимальная температура воздуха летом доходит до +34 градусов. В течение всего года преобладают ветры юго-западной четверти (З, ЮЗ, Ю). наименьшую повторяемость имеют восточные ветры (7%). Среднегодовая скорость ветра равна 4,4 м/сек. Усиление ветра происходит зимой до 3.5 м/сек. Сильные ветры со скоростью 15 м/сек. и больше на территории поселения наблюдаются очень редко (в среднем 15 дней в году) и, как правило, в холодный период с декабря по март.

Летом туманы образуются редко, в остальное время года они распределяются равномерно(5-6 дня/мес.). Число дней с туманов в году равно 60. Наибольшая повторяемость метелей наблюдается в январе- феврале (14 дней). Всего за год наблюдается 30 дней с метелью.

3.3 Жилой фонд

Жилой фонд на территории населенных пунктов сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский» состоит преимущественно из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. 100% всех жилых домов

принадлежат их владельцам на праве собственности. Жилой фонд поселения состоит из частных домов.

Степень благоустройства жилого фонда в сельской местности невысокая. Водопроводная сеть подведена к каждому дому, отопление печное, используется баллонный газ.

4. Характеристика существующего состояния системы водоснабжения.

Водоснабжение сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский» для хозяйственно-питьевых нужд осуществляется из поверхностных источников родников. Общая протяженность подводящей и внутри сельской водопроводной сети составляет -10,2 км., поливные сети отсутствуют, трубы стальные. Износ объектов водоснабжения – 36 %.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

160 л/сутки на одного человека- обеспечение хозяйственно-бытовых нужд населения в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

50 л/сутки на одного человека- норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с (при количестве жителей до 1000 чел.)
- на внутреннее $2 \times 2.5 = 5$ л/с (здание дома культуры на 200 мест)
- расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара - 3 часа.

Расчетные величины водопотребления по поселению приведены в таблице.

Таблица № 1.

Наименование потребителя	Население тыс. человек	Удельное хоз.питьевое водопотребл. на 1 человека	Средний суточный расход м3/сут.	Коэффиц. суточной неравномерности	расчетный суточный расчет м3/сут
1	2	3	4	5	6
Существующее положение					
1.Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из сети	0,567	25	15.25	1.2	18.3
2.Неучтенные расходы (5%)			0.76		0,92
Итого с неучтенными			16.01		19.22

5.Водоотведение

В настоящее время в рассматриваемых населенных пунктах сельского поселения «сельсовет «Цилитлинский» сети канализации отсутствуют. Обеспечение канализационных жилых и общественных зданий, осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозятся на свалку в места, указанные органами санитарно – эпидемиологического надзора.


Отведение сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребы, откуда периодически вывозится специальной техникой в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

СХЕМА

Водоснабжения сельского поселения «Цилиглинский» Гумбетовского района РД

с. Цилигль

Водозабор «Ишкетер»

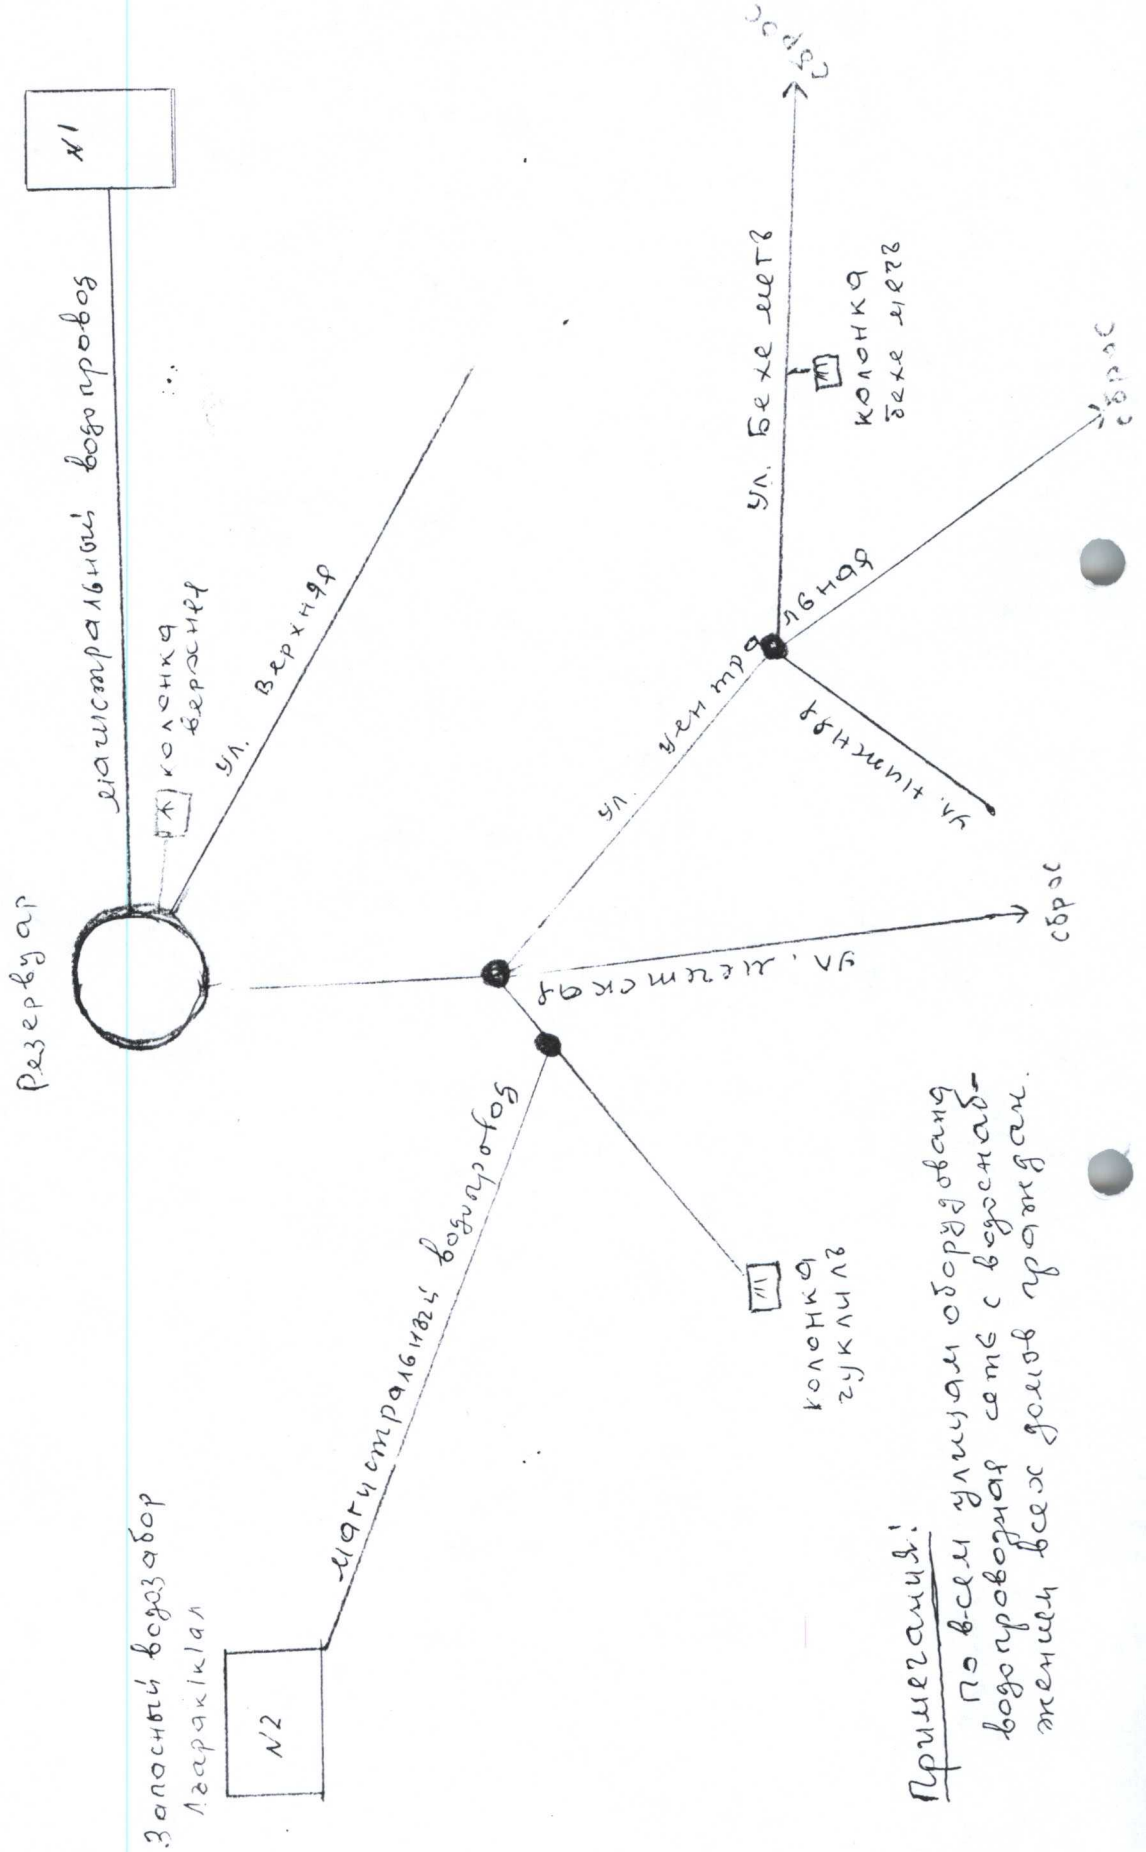

Примечания!
По всем улицам оборудована водопроводная сеть с водонаб- жением всех домов частного.